


Kobling av sentral CCD til sprinklerkontrollboks Bf366 som eneste enhet

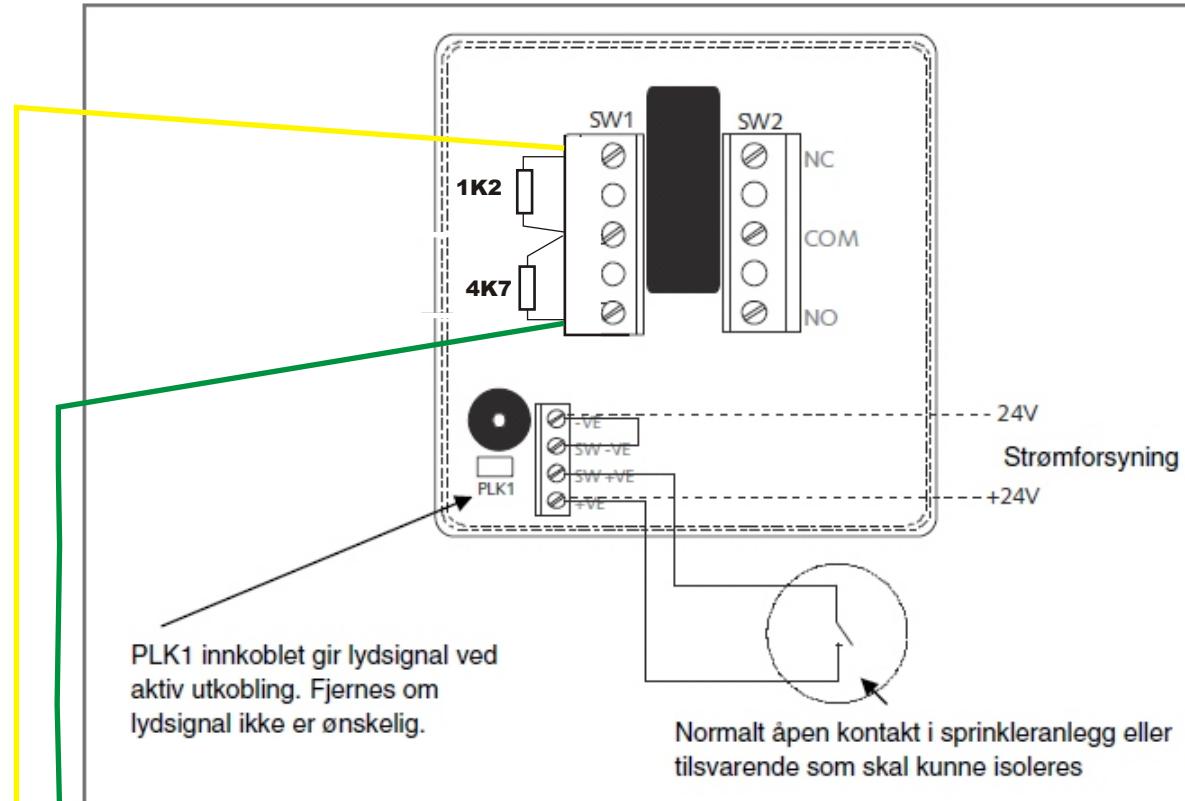

CCD-1xx

Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7	Z8	Z9	Z10	Z11	Z12	C ALARM	NC FAULT	NA SND1	NA SND2	24AUX	24RES	INT	EX
+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-				