



Kobling av IRS-3 uten sentral

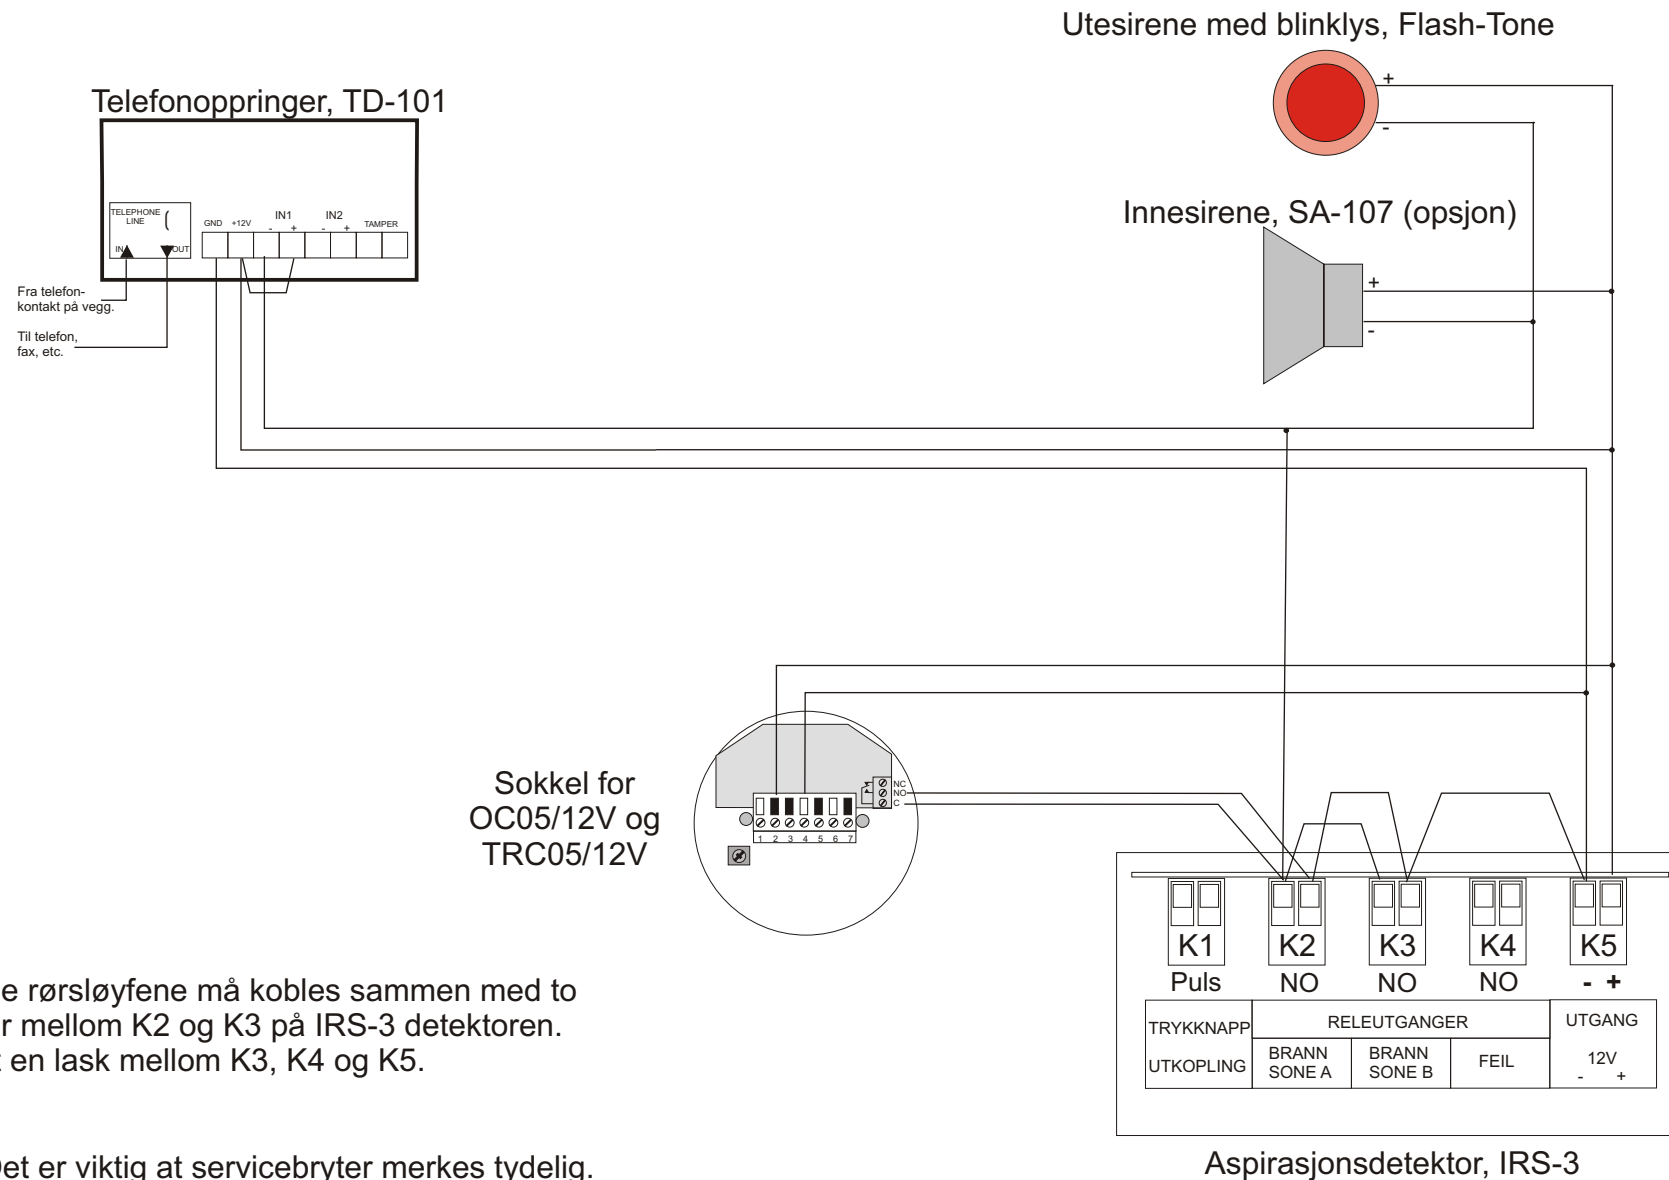

Begge rørsløyfene må kobles sammen med to lasker mellom K2 og K3 på IRS-3 detektoren. Samt en lask mellom K3, K4 og K5.

NB! Det er viktig at servicebryter merkes tydelig. Anlegget er ute av drift når denne er åpen!

Kobling av IRS-3 uten sentral

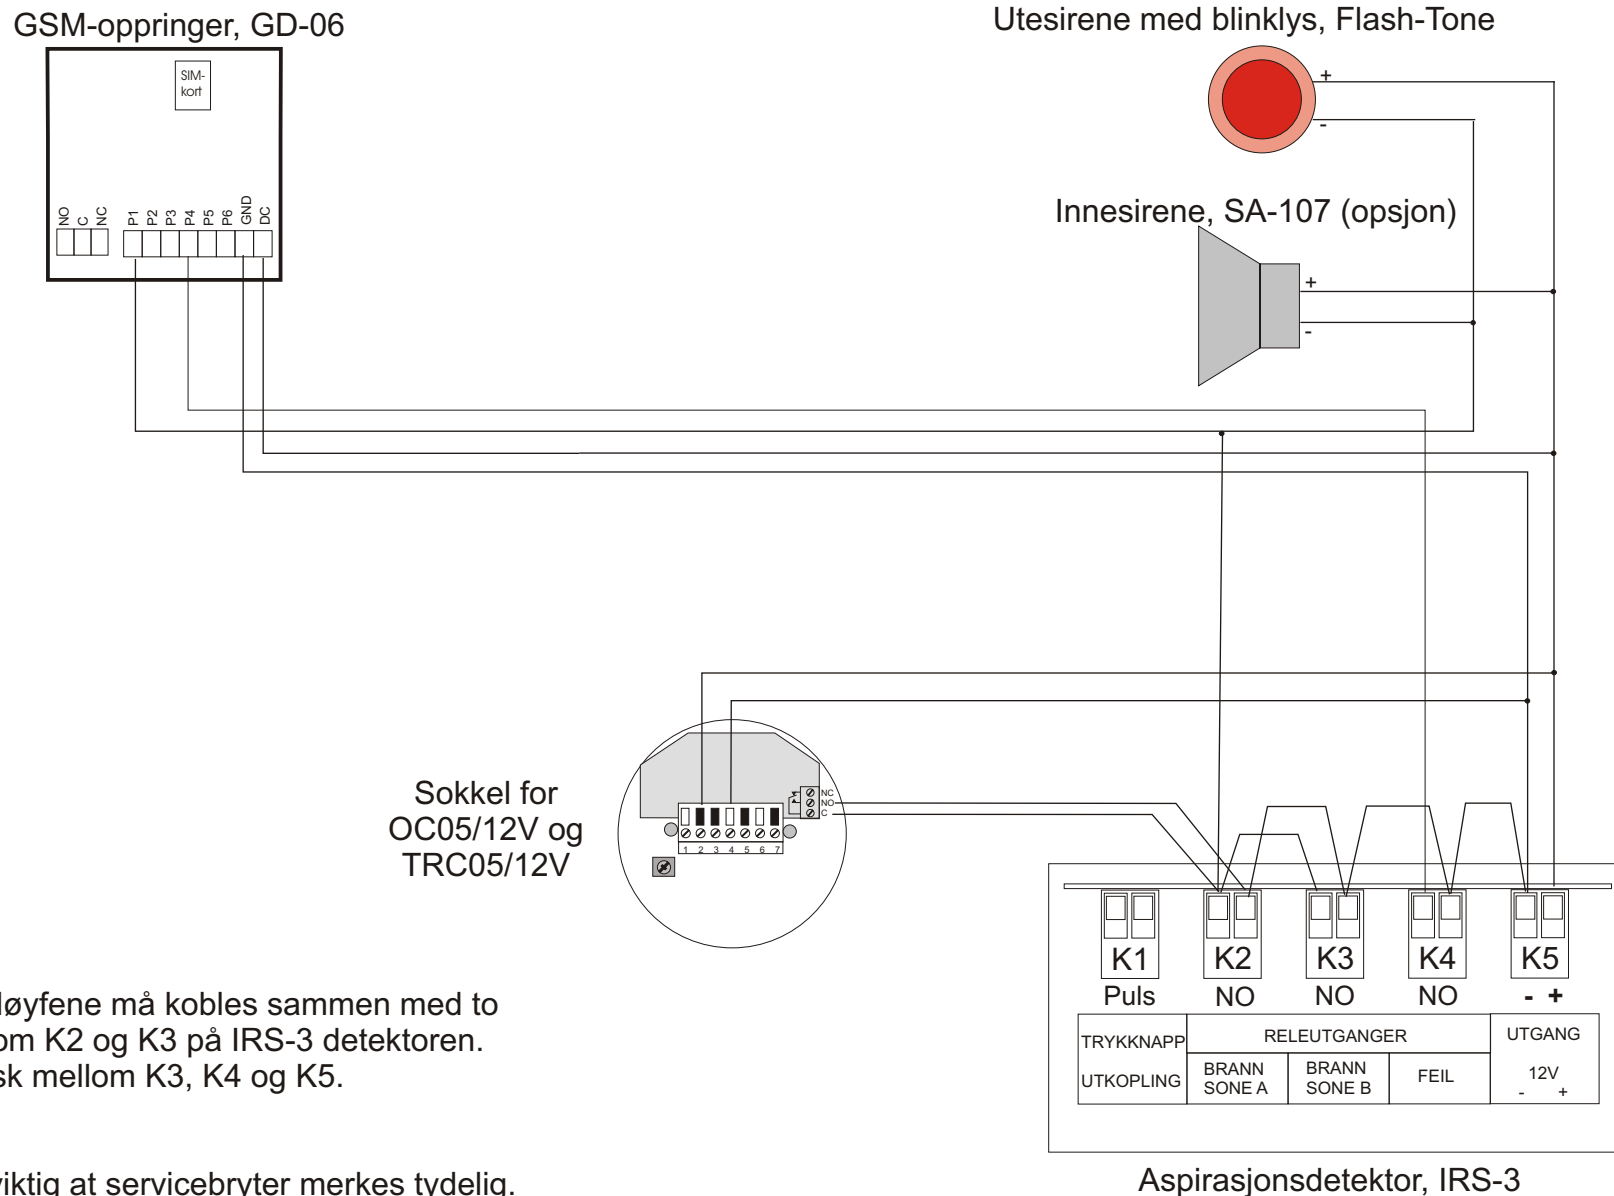


Begge rørsløyfene må kobles sammen med to lasker mellom K2 og K3 på IRS-3 detektoren. Samt en lask mellom K3, K4 og K5.


NB! Det er viktig at servicebryter merkes tydelig. Anlegget er ute av drift når denne er åpen!

Kobling av IRS-3 uten sentral


GSM-oppringer, GD-06

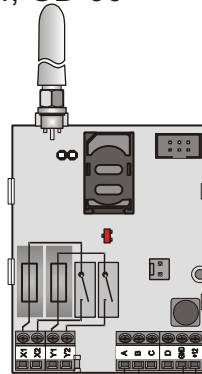



Utesirene med blinklys, Flash-Tone



Innesirene, SA-107 (opsjon)



Sokkel for
OC05/12V og
TRC05/12V

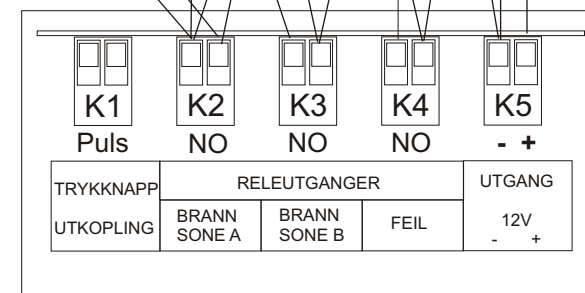

Aspirasjonsdetektor, IRS-3

Begge rørsløyfene må kobles sammen med to lasker mellom K2 og K3 på IRS-3 detektoren. Samt en lask mellom K3, K4 og K5.

NB! Det er viktig at servicebryter merkes tydelig. Anlegget er ute av drift når denne er åpen!