


Kobling av detektor 500/IDx mot JA/81M
 (Lang kabling)
 (Trådløs overføring til OASIS sentral)

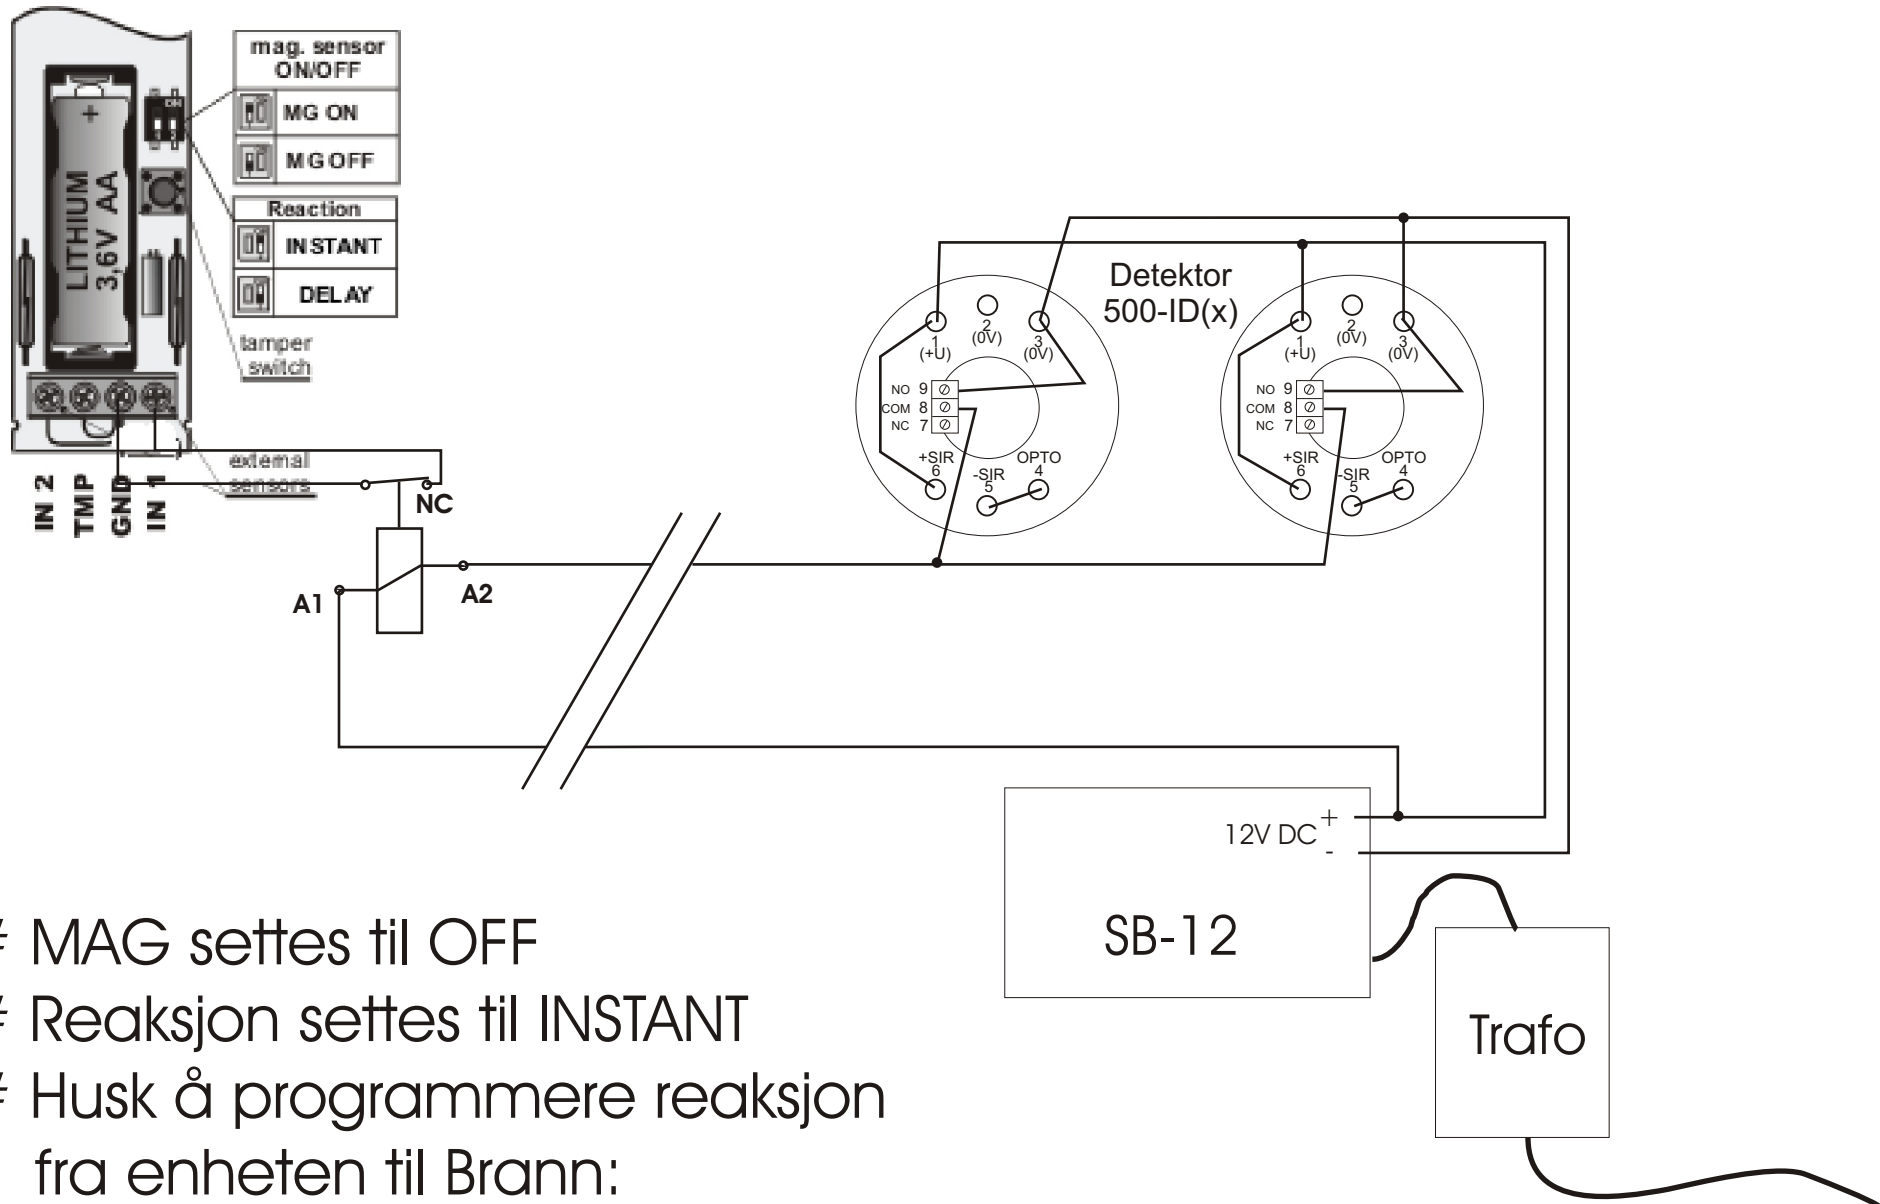

- # MAG settes til OFF
- # Reaksjon settes til INSTANT
- # Husk å programmere reaksjon fra enheten til Brann: 61nn33 (hvor nn er adresse)