
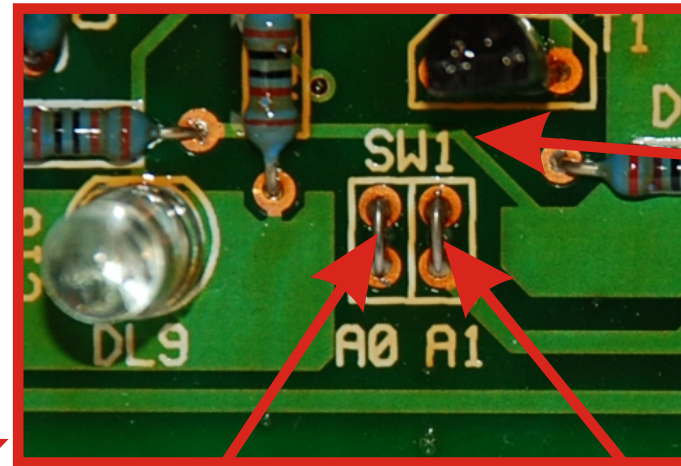


# Oppgradering av IRS-3v2 med displaykort 4.094

Versjonsnummer (4.094)

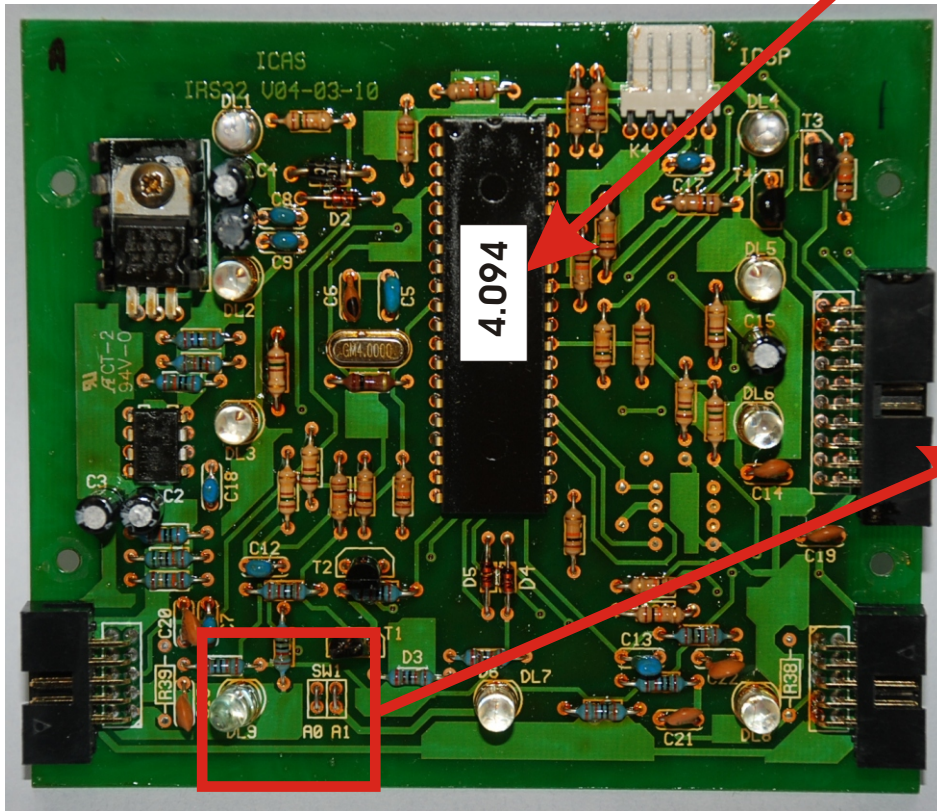

Sw1:  
Alternative  
"switcher"

A0:  
Følsomhet på sensorene  
reduserer med 25%  
ved å klippe denne

A1:  
Alarmhukommelse  
fjernes ved å klippe  
denne. Releet åpner  
igjen etter 5 min.  
Alarm-led blinker sakte.

NB: Aspirasjonen MÅ røktestes etter oppgradering og konfigurering.  
Transporttid på aspirasjonsrørene skal være på max 60 sek.