


Tilkopling av mottaker for utkopling av en aspirasjonsdetektor v.h.a. fjernkontroll

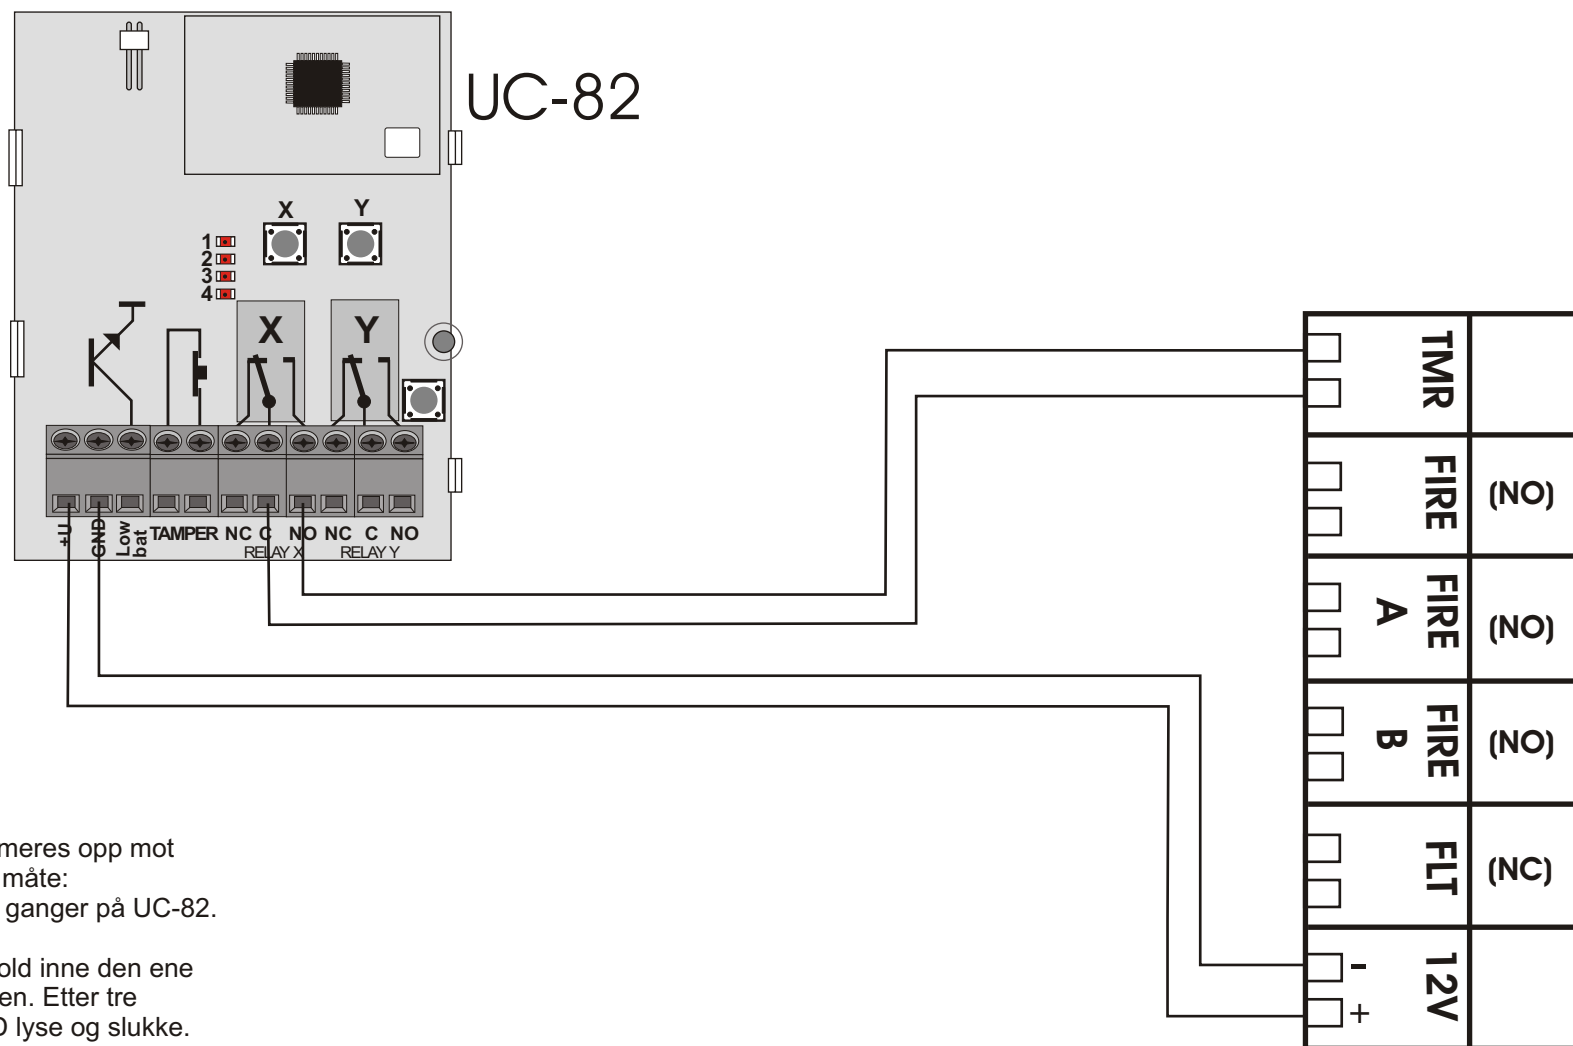

Aspirasjonsdetektor, IRS-3v3

Fjernkontrollen programmeres opp mot mottakeren på følgende måte:

- Trykk inn x-knappen to ganger på UC-82. Relay X LED 2 vil lyse.
- Gå to meter unna og hold inne den ene knappen på fjernkontrollen. Etter tre sekunder vil alle fire LED lyse og slukke.
- Gjør samme prosedyre en gang til, men hold nå inn den andre knappen på fjernkontrollen.