


# Kobling av varmedetekterende kabel mot JA/81M (Trådløs overføring til OASIS sentral eller UC-82/IRS-3)

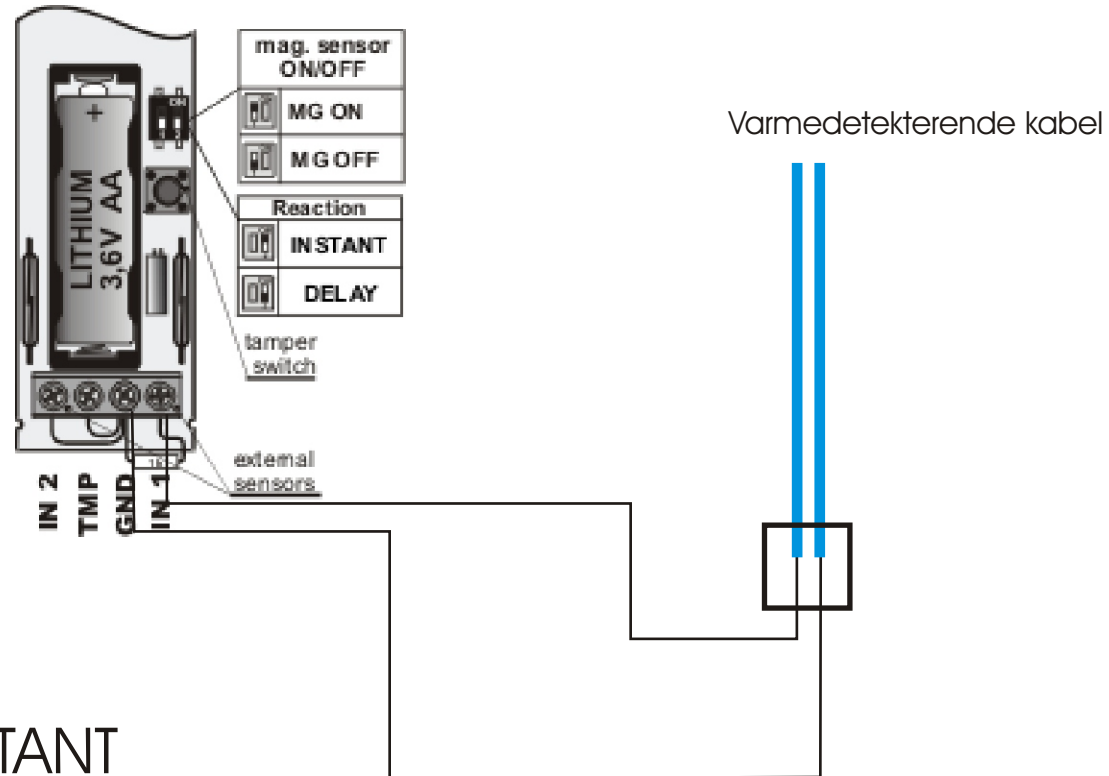

- # MAG settes til OFF
- # Reaksjon settes til INSTANT
- # OASIS: Husk å programmere reaksjon fra enheten til Brann: 61nn33 (hvor nn er adresse)

Etter at varmedetekterende kabel har utløst brann, må denne byttes ut.